



ПУНКТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ШКАФНОЙ «ОХТА»

*Руководство по эксплуатации
и паспорт*

EAC

Содержание

Введение	4
Описание и работа	4
Назначение изделия.....	4
Обозначения при кодировании наименования продукции.....	5
Технические характеристики.....	6
Устройство и работа	7
Срок службы	9
Маркировка и пломбирование	9
Масса изделий.....	9
Упаковка.....	10
Использование по назначению.....	11
Указание мер безопасности	11
Подготовка изделия к использованию	12
Использование изделия	12
Техническое обслуживание.....	13
Возможные неисправности и способы их устранения.....	15
Хранение	15
Транспортирование	15
Гарантии изготовителя.....	16
Утилизация.....	17

Урегулирование рекламаций	17
Сведения об изготовителе	17
Паспорт изделия	18
Регистрация на территории ТС.....	18
Свидетельство о приемке.....	18
Проверка герметичности соединений	19
Свидетельство об упаковывании.....	20
Сведения о вводе в эксплуатации.....	20
Приложение № 1 (функциональные схемы)	22
Приложение № 2 (декларации и сертификаты)	38
Для заметок	55

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) на пункты газорегуляторные шкафные: ГРПШ-ОХТА (в дальнейшем — ГРПШ) предназначено для изучения конструкции, принципа работы, правил монтажа и безопасной эксплуатации, а также содержит сведения о техническом обслуживании, текущем ремонте, маркировке, транспортировании, хранении, рекламациях, приемке и гарантиях изготовителя.

Эксплуатация ГРПШ разрешается специализированным предприятиям, организациям газового хозяйства, имеющим лицензию на проведение данного вида работ, имеющим в своем составе штат лиц, обученных и допущенных к выполнению данных работ, а также необходимую материально-техническую базу.

Описание и работа

Назначение изделия

ГРПШ предназначен для редуцирования высокого или среднего давления газа на низкое, поддержания выходного давления на заданном уровне, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления от допустимых значений.

ГРПШ используется для газоснабжения жилых, коммунально-бытовых зданий, промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Условия эксплуатации ГРПШ должны соответствовать климатическому исполнению У1 по ГОСТ 15150-69 для работы при тем-

пературе воздуха от минус 40 до плюс 60 °С и относительной влажности 98 % при температуре плюс 35 °С

Обозначения при кодировании наименования продукции

ГРПШ выпускаются по ТУ 28.99.39-001-64203404-2017 в следующих исполнениях:

ГРПШ-ОХТА	-	РС	-	06	-	1	-	НП	-	С(X)	-	Ф	-	М	-	П1
①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		⑨

- 1) общее название ГРПШ (газорегуляторный пункт шкафной) «Охта»;
- 2) марка установленного регулятора давления газа (РС, FE, RF, FRG, VENIO-A (сокр. VE) По умолчанию все регуляторы поставляются в климатическом исполнении У3,1 (не отражается в маркировке), при необходимости комплектации регулятором в ином климатическом исполнении, обозначение данного исполнения прописывается в конце маркировки изделия;
- 3) максимальная пропускная способность м³/ч (6,10,25,50);
- 4) количество линий редуцирования (1, 2);
- 5) расположение присоединительных патрубков входа и выхода ГРПШ (НП — вход снизу, выход справа; НЛ — вход вход снизу, выход слева; ЛП — вход слева, выход справа; ПЛ — вход справа, выход слева; НН — вход и выход снизу);
- 6) место под установку счетчика (X = 4) — предусмотрена установка счётчика G4, (X = 6) — предусмотрена установ-

ка счётчика G6, без буквенного обозначения – установка счётчика не предусмотрена;

- 7) наличие фильтра перед регулятором давления газа (Ф — установлен, без буквы — не установлен);
- 8) наличие манометра для измерения входного давления (М — манометр установлен, без обозначения — не установлен);
- 9) наличие штуцера для продувки газопровода (П1 — подводящего, П2 — отводящего, П3 — подводящего и отводящего).

Пример обозначения изделия при заказе:

Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-ОХТА-РС-10-1-НП-С4,
ТУ 28.99.39.190-001-64203404-2017.

Технические характеристики

Основные технические характеристики ГРПШ определяются типом используемого регулятора давления газа и указаны в паспорте на регулятор.

Основные технические характеристики:

- рабочая среда природный газ по ГОСТ 5542-2014;
- максимальное значение входного давления 0,6 МПа.;
- настройка значения выходного давления пункта соответствует настройке редукционной арматуры;
- класс точности редукционной арматуры 10;
- давление начала срабатывания предохранительной арматуры на 0,5 кПа выше давления закрытия редукционной арматуры;

- диапазон настройки давления срабатывания защитной арматуры по повышению выходного давления — (см. эксплуатационную документацию на регулятор давления);
- отклонение давления срабатывания защитной арматуры должно составлять не более $\pm 10\%$ от заданного значения давления газа;
- диапазон настройки давления срабатывания защитной арматуры по понижению выходного давления (см. эксплуатационную документацию на регулятор давления);
- отклонение давления начала открытия предохранительной арматуры от заданного значения не более $\pm 5\%$;
- максимальная пропускная способность линий редуцирования ГРПШ не менее 85% от максимальной пропускной способности регулятора давления, установленного на этой линии редуцирования;
- присоединительные размеры входных и выходных патрубков указаны на функциональных схемах в приложении № 1 к данному руководству;
- габаритные размеры ГРПШ (в зависимости от исполнения) указаны на функциональных схемах в приложении № 1 к данному руководству;
- масса ГРПШ (в зависимости от исполнения) указана в сводной таблице в разделе «Масса изделий» на странице 9 руководства.

Устройство и работа

ГРПШ выполнен в виде металлического ящика с дверцей (либо съёмной крышкой), снабженными замком и смотровым окном (в случае установки внутри шкафа счётчика газа). В шкафу (в зависимости от модификации) расположено газорегулирующее обо-

рудование, запорная и фильтрующая арматура, контрольно-измерительные приборы, прибор учёта газа. Функциональные схемы изображены в приложении № 1 к руководству (в соответствии с модификацией ГРПШ) и включают в себя (одну или две) линию редуцирования давления газа (в соответствии с модификацией ГРПШ) с регулятором (-ами) давления газа, который (-е) имеет (-ют) в своей конструкции автоматическое отключающее устройство (ПЗК), фильтр грубой очистки, встроенное предохранительное-сбросное устройство (ПСК).

Принцип работы ГРПШ заключается в следующем: газ по входному трубопроводу поступает на вход регулятора, в котором происходит снижение давления до необходимой величины. Далее газ поступает к потребителю.

В ГРПШ (в зависимости от модификации) предусмотрены штуцеры для контроля выходного давления, расположенные либо в теле регулятора, либо на выходном патрубке. Кроме того в некоторых модификациях предусмотрены штуцеры для продувки подводящего и отводящего трубопроводов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Предприятие-изготовитель выпускает ГРПШ с настройкой на минимальное выходное давление, или на давление, указанное при заказе.

Фактическая конструкция ГРПШ может незначительно отличаться от приведённых схем и руководства по эксплуатации, поскольку предприятие-изготовитель постоянно работает над усовершенствованием продукции.

Срок службы

Средний срок службы ГРПШ определяется сроком службы регулятора давления газа, указанным в паспорте изделия, но не превышает 30 лет.

Срок службы газового оборудования определяется по паспортам на входящее оборудование.

Оборудование ГРПШ, имеющее ресурс менее 30 лет, согласно паспортов производителей, подлежит замене при проведении ремонтно-технического обслуживания ГРПШ в процессе эксплуатации.

Маркировка и пломбирование

С внешней стороны ГРПШ закреплен металлический шильд, содержащий:

- товарный знак завода-изготовителя;
- шифр изделия;
- обозначение основных технических параметров.
- единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза;
- заводской номер;
- месяц и год выпуска.

Изделие опломбировано в соответствии с действующей конструкторской документацией.

Маркировка и пломбирование комплектующего оборудования указаны в паспортах завода-изготовителя на данное оборудование.

Масса изделий

Наименование изделия	Масса, не менее (кг.)
ОХТА-XX-YY*-1-НН	6,9
ОХТА-XX-YY*-1-НН-П1	7,2
ОХТА-XX-YY*-1-НП-С4-П1	9,3
ОХТА-XX-YY*-1-НЛ-С4-П1	9,2
ОХТА-XX-YY*-1-ЛП-С4-П1	9,1
ОХТА-XX-YY*-1-ПЛ-С4-П1	9,1
ОХТА-XX-YY*-1-НП-С6-П1	10,3
ОХТА-XX-YY*-1-ЛП-С6-П1	10,1
ОХТА-XX-YY*-1-НП-С4	8,9
ОХТА-XX-YY*-1-НП-С6	9,8
ОХТА-XX-YY*-1-ЛП	5,5
ОХТА-XX-YY*-2-НН-П3	19,2
ОХТА-XX-YY*-1-ПЛ	5,5
ОХТА-XX-YY*-1-НЛ-С4	8,3
ОХТА-XX-YY*-1-НН-М	7,2
ОХТА-XX-YY*-1-НН-Ф	8,2
ОХТА-XX-YY*-1-ЛП-С10	12,4
ОХТА-XX-YY*-1-ЛП-С16	14,9
ОХТА-XX-YY*-1-ЛП-С25	19,5

* XX — модель регулятора: РС, FE, RF, М — «Madas», YY — пропускная способность регулятора (10, 25, 50 м³/ч).

Упаковка

Пункт газорегуляторный шкафной поставляется в транспортной упаковке завода-изготовителя. Эксплуатационная документация

и комплекты запчастей упаковываются в пакет полиэтиленовый и укладываются в пункт шкафной.

Использование по назначению

Указание мер безопасности

Перед присоединением к действующему газопроводу, а также после ремонта, провести внешний осмотр пункта и произвести его опрессовку по нормам СП 62.13330.2011.

Запрещается производить пуск газа без контрольной опрессовки.

При эксплуатации ГРПШ во избежание несчастных случаев запрещается:

- курить, пользоваться открытым огнем вблизи ГРПШ;
- устранять неисправности пункта лицам, не имеющим на это права, допуска, нормативных документов.

Каждое соединение газопроводов должно проходить проверку на герметичность с помощью мыльной эмульсии или газоанализатора.

На каждом ГРПШ нанесена предупреждающая надпись: «Огнеопасно, газ!».

В случае появления запаха газа у места установки ГРПШ или выявления неисправности сборочных единиц, прекращения поступления газа к потребителю необходимо незамедлительно сообщить в эксплуатационную или аварийную службы газового хозяйства.

Подготовка изделия к использованию

Проверить ГРПШ наружным осмотром на отсутствие механических повреждений и сохранность пломбы.

Проверить комплектность поставки ГРПШ.

Монтаж ГРПШ должен производиться предприятием, имеющим лицензию на производство данного вида работ, в соответствии с указаниями, приведенными в РЭ, «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления» СП 62.13330.2011.

Молниезащита ГРПШ должна быть выполнена в соответствии с требованиями СО 153-3421.122-2003.

Внимание! При установке ГРПШ на газопровод не допускается проворачивание входного и выходного патрубков в целях исключения появления неисправностей регулятора.

По окончании монтажных работ необходимо произвести контрольную опрессовку соединений трубопроводов.

До пуска ГРПШ ответственный обязан:

- провести внутренний осмотр пункта;
- проверить закрытое положение кранов;
- провести инструктаж слесарей пусковой бригады по правилам безопасности при пуске газа. При обнаружении любой неисправности пуск газа не должен производиться до полного ее устранения.

Использование изделия

Для запуска ГРПШ необходимо плавно открыть кран ② (в соответствии с рисунком «1» функциональной схемы), взвести клапан ПЗК и запустить регулятор пусковым рычажком или кнопкой (в зависимости от модели используемого регулятора), произвести контроль

выходного давления по манометру.

В процессе работы контролируются:

- входное давление;
- выходное давление.

Настройка выходного давления регулятора, встроенных ПЗК и ПСК производится в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации регулятора.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание ГРПШ должно осуществляться эксплуатационной организацией, имеющей соответствующую лицензию территориальных органов Ростехнадзора России. К эксплуатации и работам по техническому обслуживанию регуляторов допускаются лица, прошедшие соответствующее обучение и имеющие документы установленного образца.

В период гарантийного срока проводится осмотр технического состояния с периодичностью не реже одного раз в год.

Перечень работ, производимых при осмотре технического состояния, приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Содержание работ и методика их проведения	Технические требования	Приборы, инструменты, приспособления и материалы, необходимые для выполнения работ
Проверка герметичности соединения	Утечки газа в соединениях не допустимы	Мыльная эмульсия, газонализатор
Наружный осмотр технологического оборудования	Отсутствие механических повреждений, целостность конструкции	Визуальный осмотр

Техническое обслуживание и текущий ремонт в период гарантийного срока эксплуатации не предусматривается.

Текущий ремонт ГРПШ по истечении гарантийного срока проводится в случае обнаружения дефектов при техническом осмотре.

В случае отказа ГРПШ в момент действия гарантийного срока эксплуатации потребитель, не вскрывая комплектующие изделия, оповещает о событии представителя завода-изготовителя для принятия дальнейшего решения по обращению потребителя. В случае гарантийного ремонта изделие принимается заводом-изготовителем при наличии документов, подтверждающих приобретение, данным руководством-паспортом и сопроводительным письмом, с указанием состава обращения.

Объемы, сроки всех видов работ, выполняемых при осмотре технического состояния, техническом обслуживании, текущем и капитальном ремонте после гарантийного срока указаны в руководстве по эксплуатации на регулятор.

Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные неисправности и способы их устранения после истечения гарантийного срока указаны в руководстве по эксплуатации на установленный регулятор.

Хранение

Хранение ГРПШ осуществляется на ровной плоскости в один ярус в закрытых помещениях, обеспечивающих сохранность от механических повреждений и воздействия агрессивных сред в условиях хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

Общий срок хранения не установленных ГРПШ не более 3-х лет.

Транспортирование

Транспортирование ГРПШ осуществляется по группе условий хранения ГОСТ 15150-69 в крытых транспортных средствах, колебания температуры и влажности воздуха в которых могут несущественно отличаться от колебаний на открытом воздухе (в железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах и др.), расположенных в микроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в условно-чистой атмосфере (тип 1). ГРПШ должен быть закреплен от перемещений во всех видах транспорта.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пункта газорегуляторного шкафного требованиям технических условий ТУ 243 РФ 3.118-92 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирование и хранение пункта, указанных в ТУ 28.99.39.190-001-64203404-2017.

Внимание! Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня ввода ГРПШ в эксплуатацию, но не более 36-х месяцев с даты изготовления.

Срок эксплуатации обозначается днем продажи изделия покупателю.

В случае неисправности ГРПШ на момент гарантийного срока эксплуатации изделие принимается заводом-изготовителем при наличии документов, подтверждающих приобретение, данным руководством-паспортом и сопроводительным письмом, с указанием состава обращения.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за корректную работу ГРПШ в случаях:

- несоблюдения правил установки и эксплуатации;
- вскрытия (нарушение пломбировки, целостности этикетки) гарантийных изделий;
- монтажа и ремонта ГРПШ лицами или организациями на это не уполномоченными;
- механических повреждений ГРПШ;
- разукomплектовки ГРПШ в процессе эксплуатации.

С условиями гарантий на комплектующие, входящие в состав ГРПШ, можно ознакомиться в соответствующих паспортах и руководствах, приложенных к ГРПШ.

Утилизация

ГРПШ в своем составе не имеет материалов, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

ГРПШ с истекшим сроком службы, требует утилизации в соответствии с федеральным законом об утилизации. (Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) «Об отходах производства и потребления» (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020)).

Урегулирование рекламаций

Акт о дефектах, обнаруженных в ГРПШ, составляется в порядке и в сроки, оговоренные «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» от 25.04.1966 г. № П-7.

Регистрация рекламаций осуществляется по форме, установленной заводом-изготовителем.

Сведения об изготовителе

Предприятие-изготовитель: ООО «Балтпромгаз», ул. Бокситогорская, д. 9, лит. «В», г. Санкт-Петербург, 195248, Российская Федерация, тел.: +7 812 309 47 97, www.baltpromgaz.ru, info@baltpromgaz.ru.

Паспорт изделия

Регистрации на территории ТС

Регистрационный номер декларации о соответствии: № ЕАЭС
№ RU Д-RU.MO10.B.01020.

Декларация о соответствии действительна с 30.08.2017 г. по
29.08.2022 г.

Свидетельство о приемке

Наименование регулятора:

Модель:

Изделие ГРПШ-ОХТА:

Модель:

Заводской номер:

соответствует ТУ 28.99.39.190-001-64203404-2017 соответствует
всем эксплуатационным нормам.

Дата выпуска:

«____» _____ 202__ г.

Проверка герметичности соединений

При испытании стыков и узлов ГРПШ произведена проверка на герметичность с последующим внешним осмотром и проверкой сварных, резьбовых и фланцевых соединений мыльной эмульсией.

Данные замеров давления

Герметичность соединений		Результат испытаний	Дата проведения испытания	Расшифровка подписи	Подпись
Проверка проведена при давлении МПа (кгс/см²)					
Р вх.	Р вых.				
0,75	0,3	Годеи			

Представитель производства

Подпись: _____

Расшифровка подписи: _____

ОТК

Подпись: _____

Расшифровка подписи: _____

М. П.

Свидетельство об упаковывании

Пункт упакован согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями на ГРПШ.

Упаковку произвел

Подпись: _____

Расшифровка подписи: _____

Дата упаковывания: «_____» _____ 202__ г.

Сведения о вводе в эксплуатацию

Дата ввода в эксплуатацию:

Дата пусконаладки: «_____» _____ 202__ г.

Представитель предприятия, введивший изделие в эксплуатацию:

Наименование предприятия: _____

Подпись: _____

Расшифровка подписи: _____

М. П.

ПУНКТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ШКАФНОЙ «ОХТА»

*Функциональные схемы
и габаритные чертежи*

[illegible]

Инв. № подл.	Полп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Полп. и дата

Справ. №	Перв. примен.

Инв. N* подл.	
---------------	--

Изм	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разработ.				
Пров.				
Н.контр.				
Утвердил				

ГРПШ-ОХТА-ХХ-УУ-1-НН

Лит.	Лист	Листов
Р		1

 **БалтПромГаз**
т.(812)309-47-97

335

огнеопасно газ

330

75*

185

70*

170

70

80

75

1

2

3

4


Рвх Ду20


Рвых Ду32

Условные обозначения:

1. Регулятор давления газа.
2. Кран шаровый Ду20.
3. Штуцер для контроля входного давления.
4. Штуцер для контроля выходного давления.

* размер может быть изменен в небольших пределах.

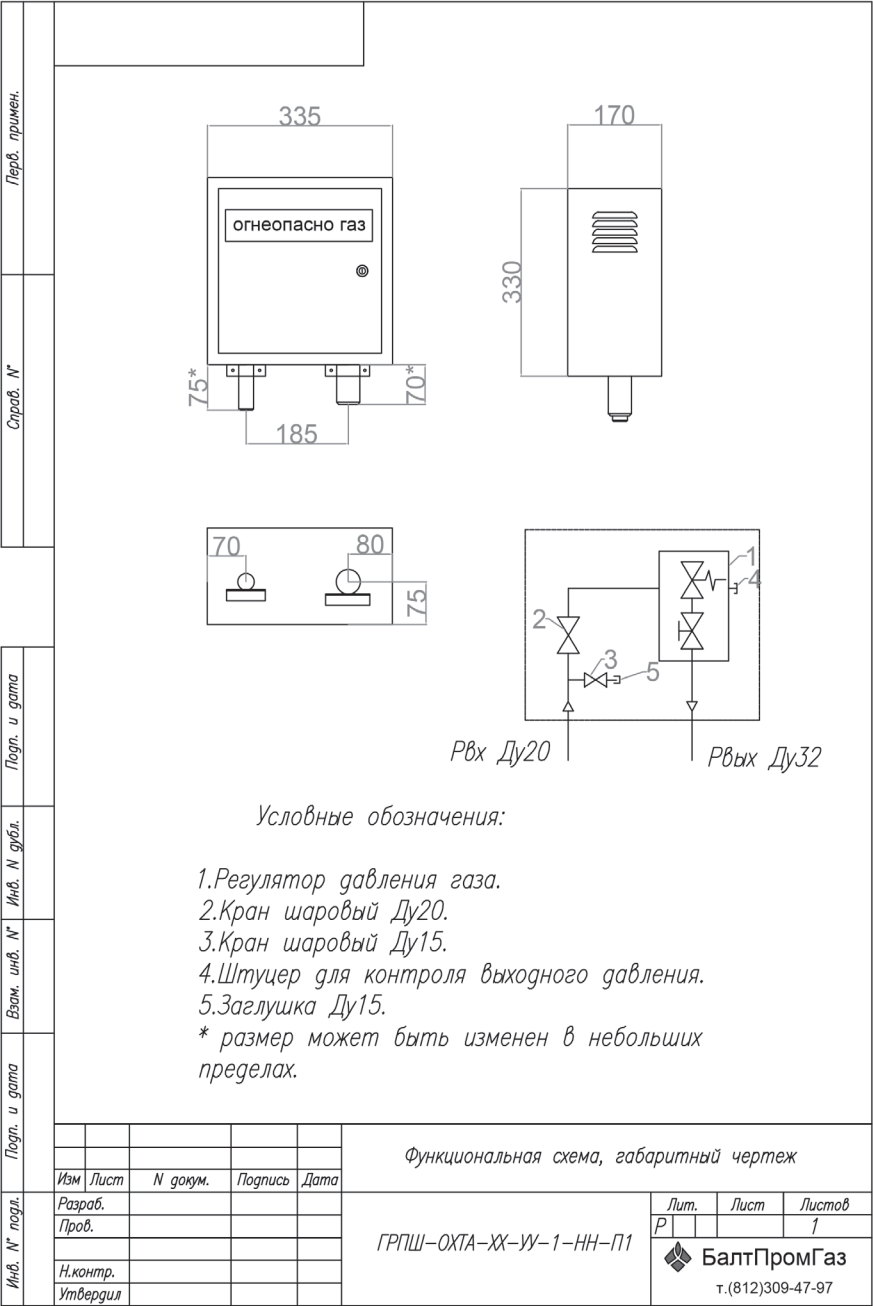

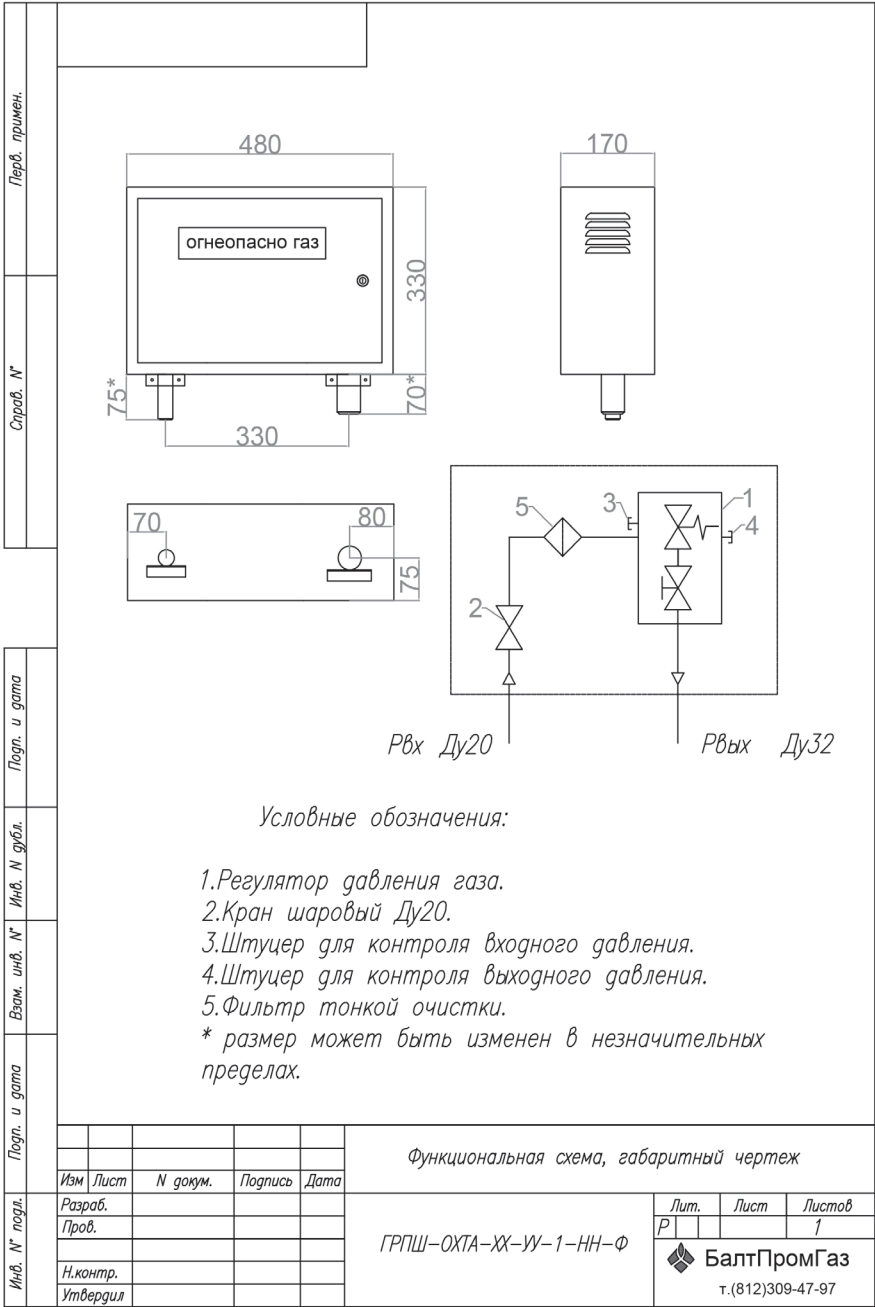

Перв. примен.				
Справ. №				
Посл. и дата				
Инф. N дубл.				
Взам. инв. №				
Посл. и дата				
Инв. № подл.				

Условные обозначения:

- 1.Регулятор давления газа.
- 2.Кран шаровый Ду20.
- 3.Штуцер для измерения выходного давления.

* размер может быть изменен в небольших пределах.

Функциональная схема, габаритный чертеж				
Изм	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утвердил				

ГРПШ-ОХТА-ХХ-УУ-1-ПЛ		
Лит.	Лист	Листов
Р		1

БалтПромГаз
 т.(812)309-47-97

Перв. примен.				
Справ. №				
Позн. и дата				
Инв. № экз.				
Взам. инв. №				
Позн. и дата				
Инв. № подл.				

Условные обозначения:


1. Регулятор давления газа.
2. Кран шаровый Ду20.
3. Штуцер для измерения выходного давления.


* размер может быть изменен в небольших пределах.

Функциональная схема, габаритный чертеж				
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Проб.				
Н.контр.				
Утвердил				


ГРПШ-ОХТА-ХХ-УУ-1-ЛП		
Лит.	Лист	Листов
Р		1


БалтПромГаз
 т.(812)309-47-97

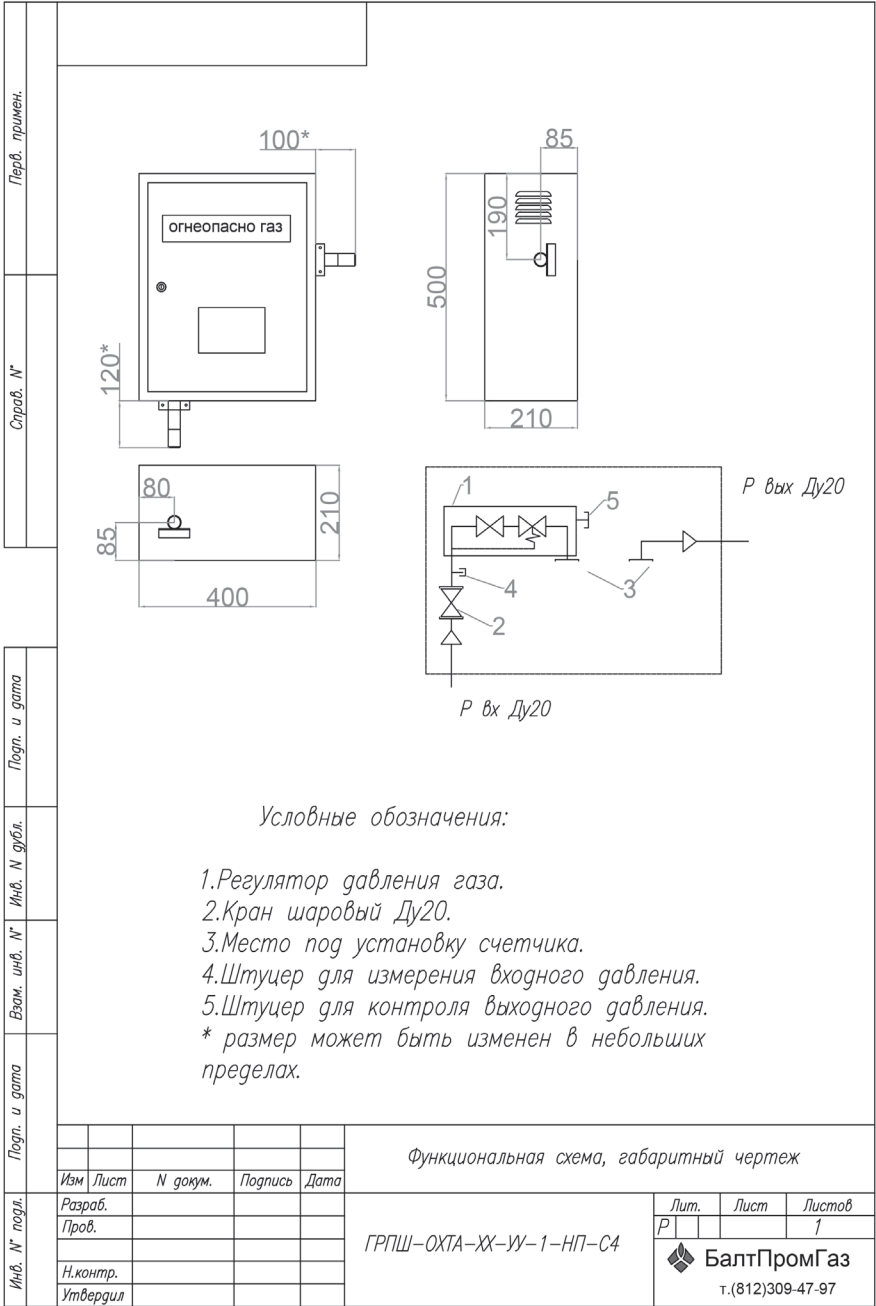

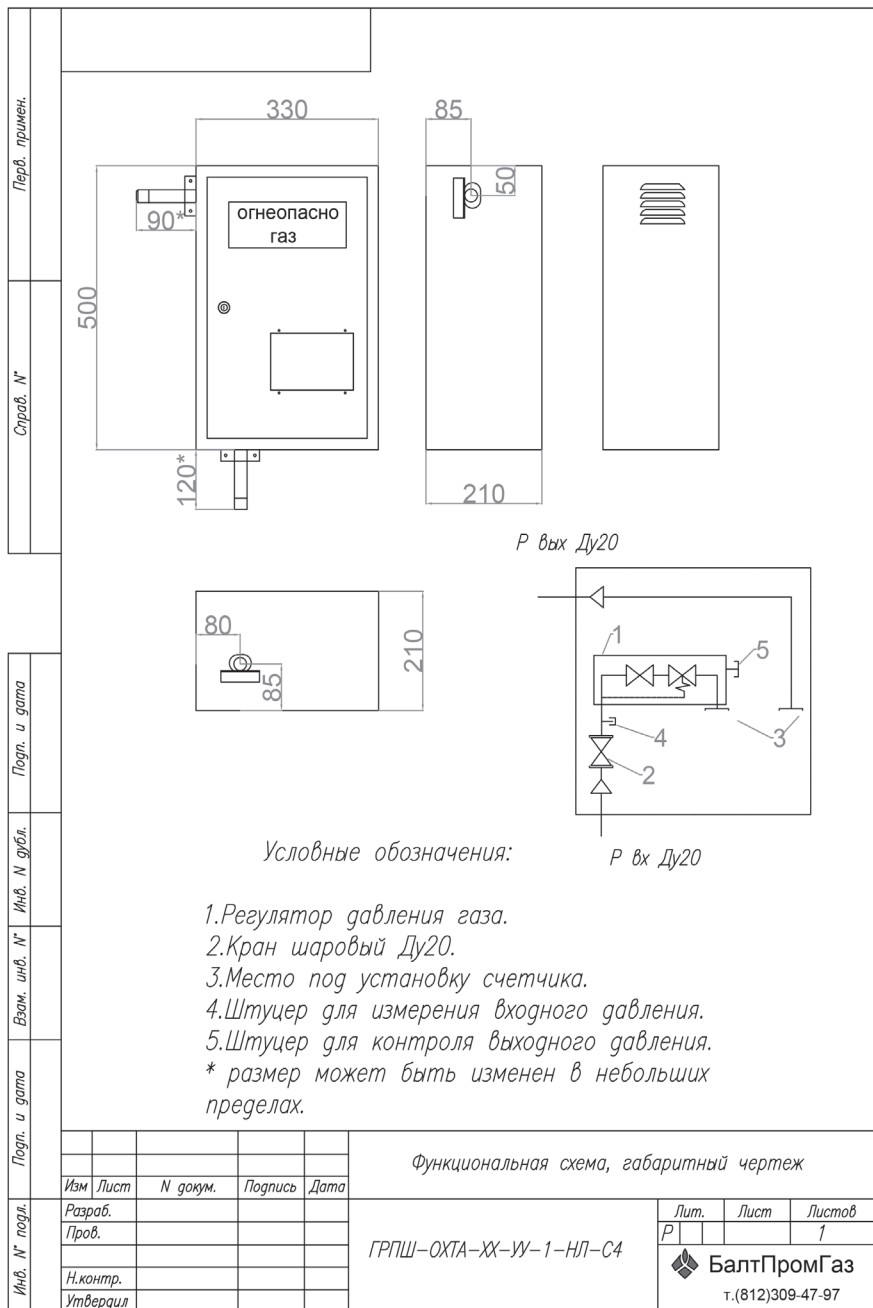



Перв. примен.					
Справ. №					
Подп. и дата	Инв. №	Инв. №	Инв. №	Инв. №	Условные обозначения: 1,2.Регулятор давления газа. 3,9.Кран шаровый Ду15. 4,10.Заглушка Ду15. 5,6.Кран шаровый Ду20. 7,8.Кран шаровый Ду32. * размер может быть изменен в небольших пределах.
Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Инв. №	Инв. №	
Инв. № подл.	Разраб.	Пров.	Н.контр.	Утвердил	Функциональная схема, габаритный чертеж ГРПШ-ОХТА-ХХ-УУ-2-НН-ПЗ
Лит.	Лист	Листов			
Р	1	1			
БалтПромГаз т.(812)309-47-97					

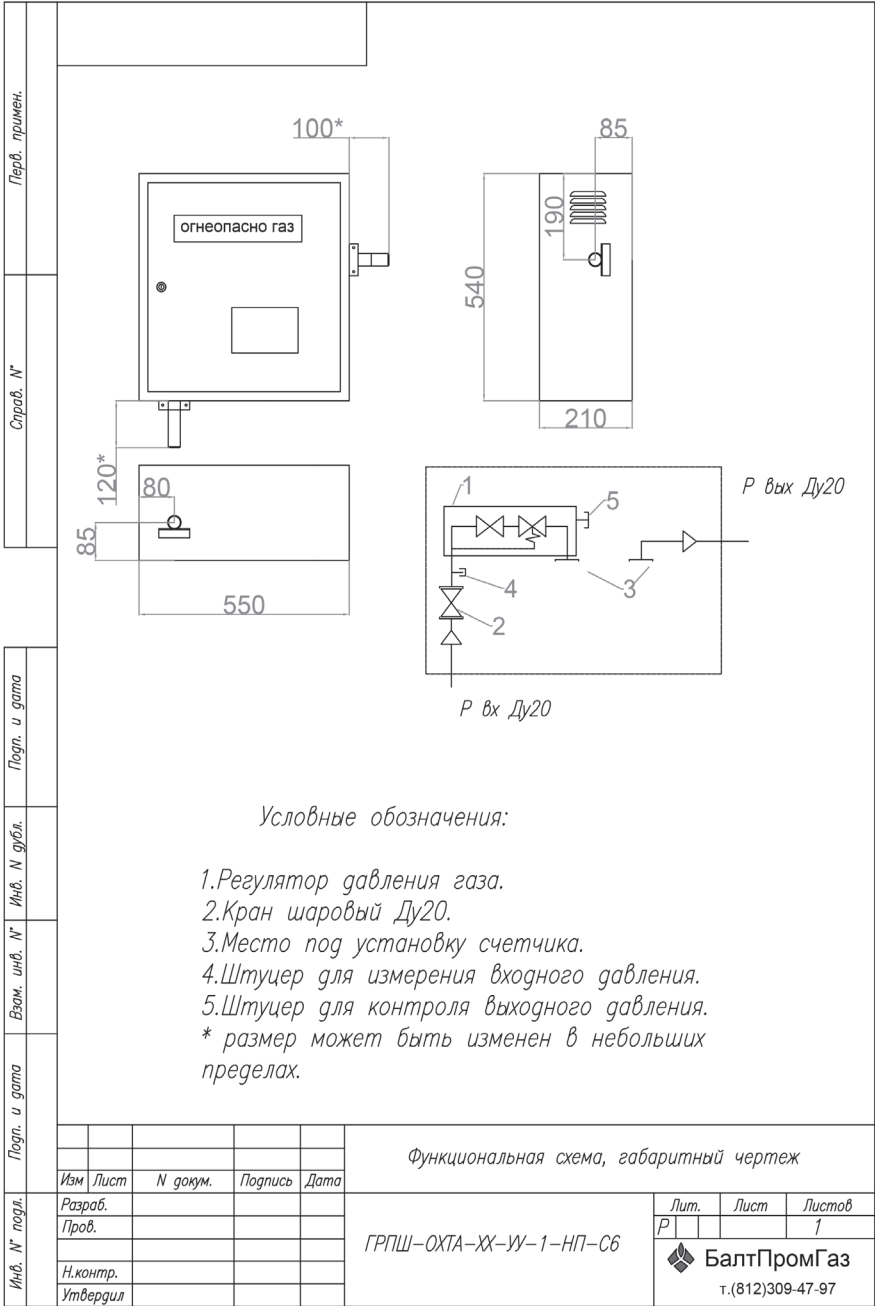

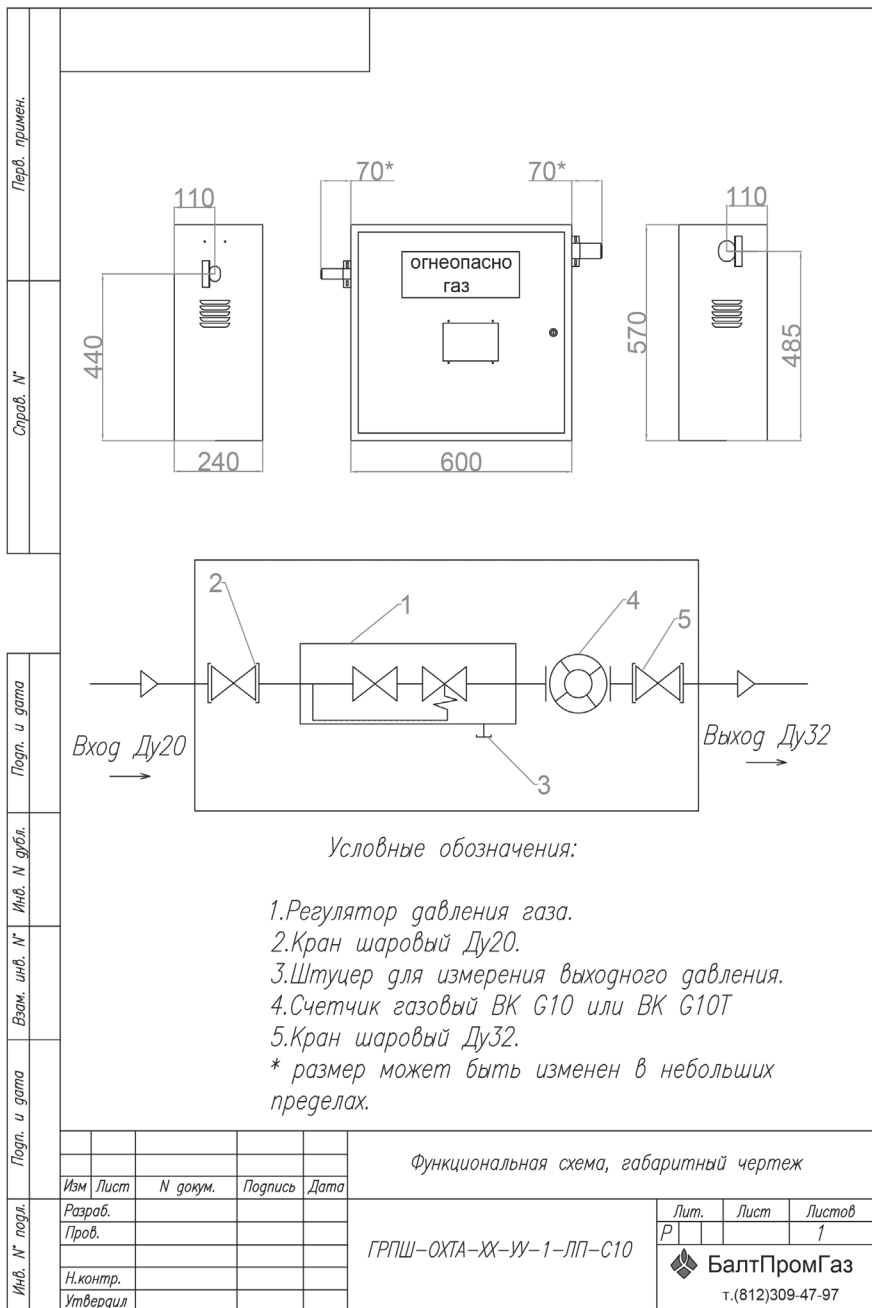


Перв. примен.	Справ. №					
Посл. и дата	Посл. и дата	Инв. № дубл.	Инв. №	Взам. инв. №	Условные обозначения: 1.Регулятор давления газа. 2.Кран шаровый Ду20. 3.Место под установку счетчика. 4.Кран Ду 1/2". 5.Штуцер для контроля выходного давления. * размер может быть изменен в небольших пределах. 6.Штуцер для контроля выходного давления. 7.Заглушка 1/2".	
Инв. № подл.	Посл. и дата	Изм	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.						
Пробв.						
Н.контр.						
Утвердил						
Функциональная схема, габаритный чертеж						
ГРПШ-ОХТА-ХХ-УУ-1-НП-С4-П1						
Лит.		Лист		Листов		
Р				1		
БалтПромГаз т.(812)309-47-97						

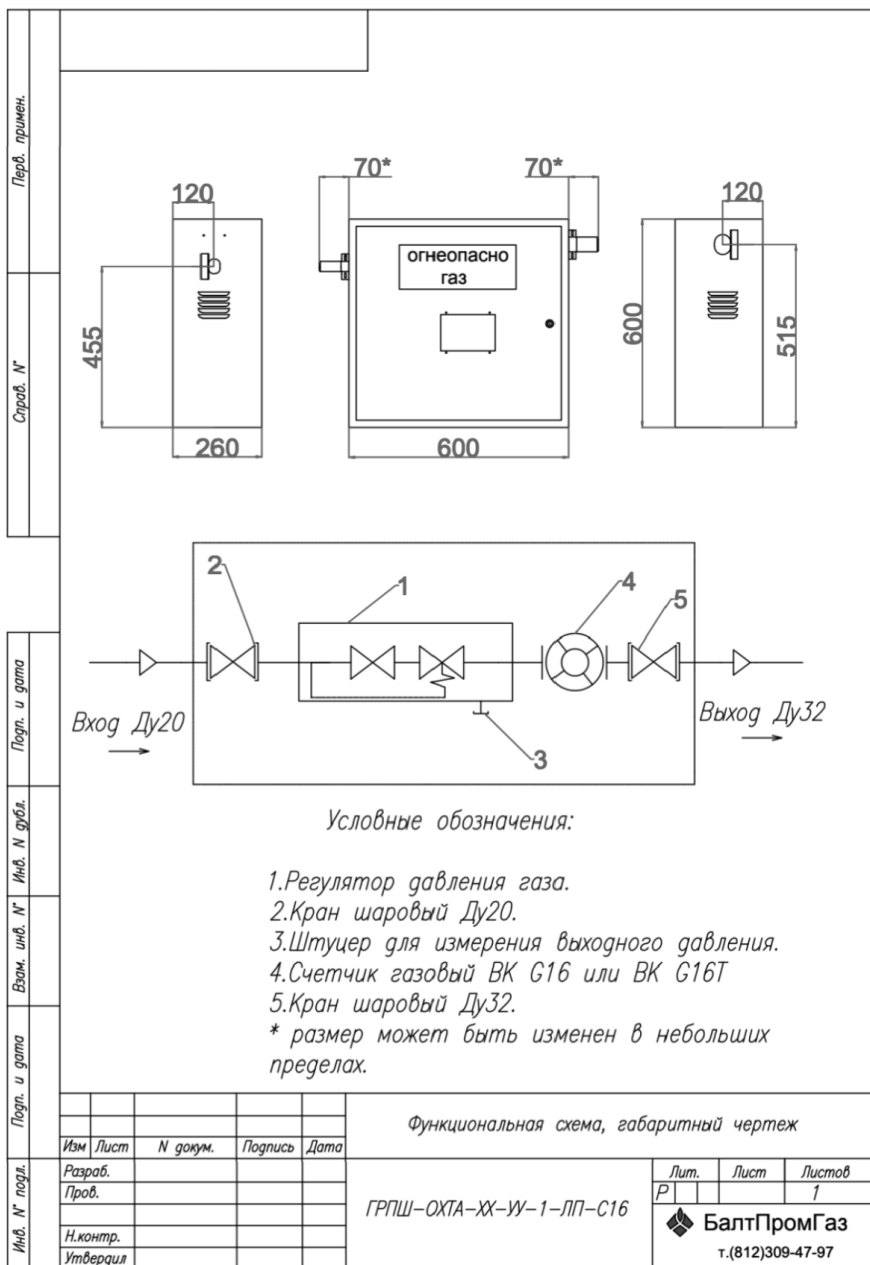

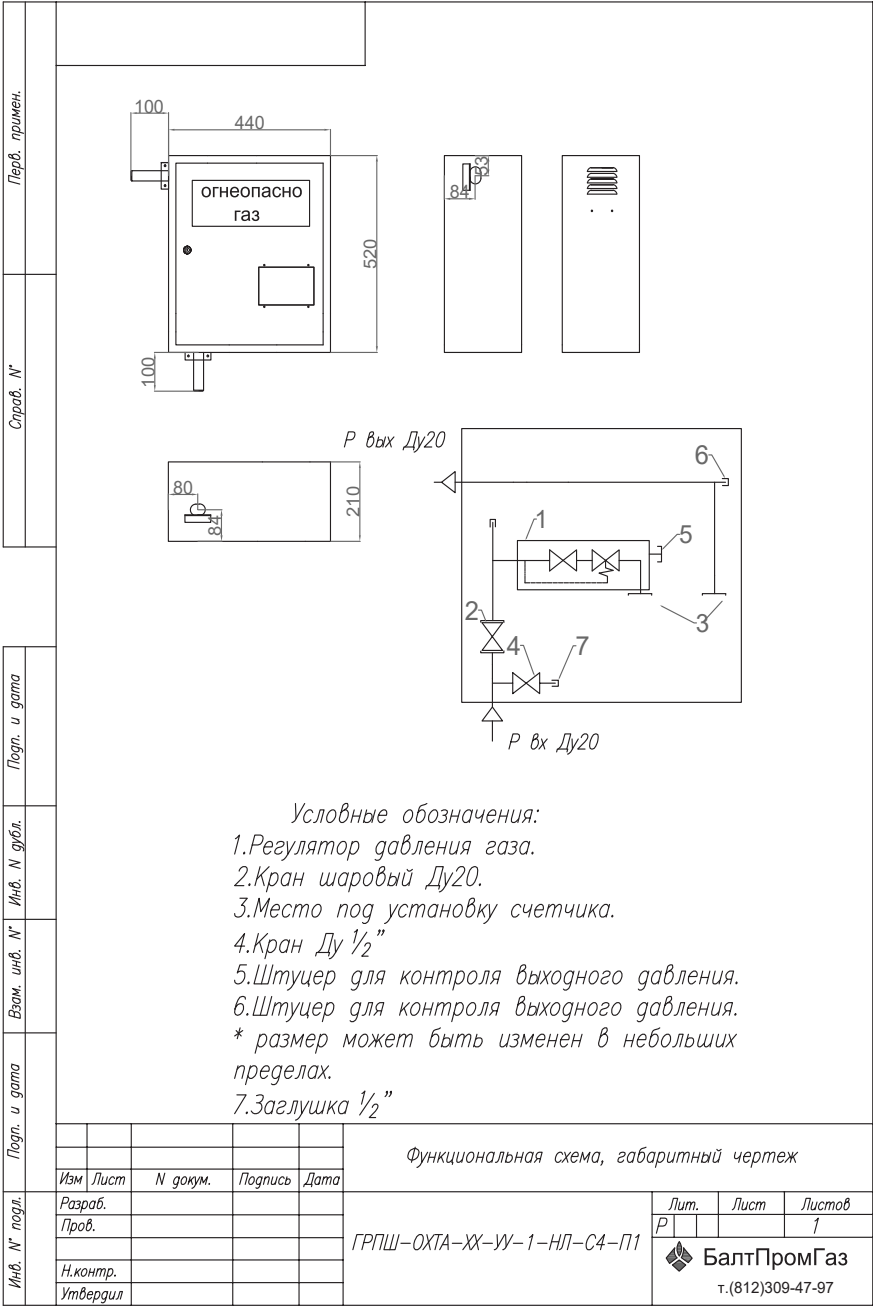

Перв. примен.										
Справ. №										
Погр. и дата										
Инф. № дубл.										
Взам. инв. №	Условные обозначения: 1.Регулятор давления газа. 2.Кран шаровый Ду20. 3.Место под установку счетчика. 4.Штуцер для контроля выходного давления. * размер может быть изменен в небольших пределах.									
Погр. и дата										
Инф. № подл.	Функциональная схема, габаритный чертеж									
Изм	Лист	N докум.	Подпись	Дата						
Разраб.										
Проб.										
Н.контр.										
Утвердил										
ГРПШ-ОХТА-ХХ-УУ-1-ЛП-С4										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Лит.</td> <td style="width: 25%;">Лист</td> <td style="width: 25%;">Листов</td> </tr> <tr> <td>Р</td> <td></td> <td>1</td> </tr> </table>					Лит.	Лист	Листов	Р		1
Лит.	Лист	Листов								
Р		1								
БалтПромГаз т.(812)309-47-97										

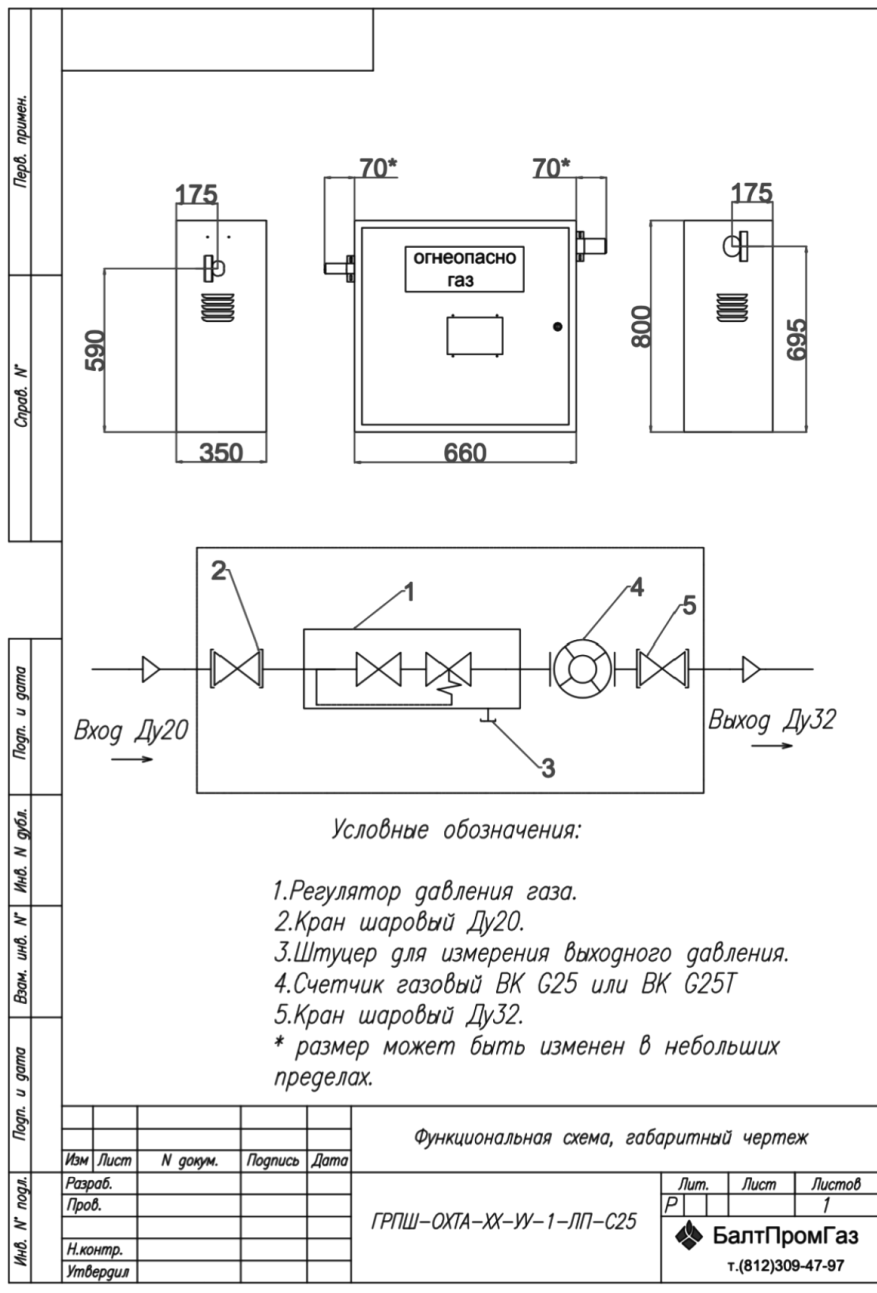

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
№ ТС RU C-BY.CK08.B.00038	
Серия RU № 0394740	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ	Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Объединенные Системы Качества". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 109428, Российская Федерация, город Москва, Рязанский проспект, дом 24, корпус 2. Аттестат аккредитации № RA.RU.10CK08, дата регистрации аттестата аккредитации: 10.12.2015 года. Телефон: +74957400988, +74957888689. Факс: +74957888689. Адрес электронной почты: info@os-osk.ru.
ЗАЯВИТЕЛЬ	Совместное предприятие «ТермоБрест» Общество с ограниченной ответственностью. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 224014, Республика Беларусь, город Брест, улица Писателя Смирнова, дом 168. ЕГР № 200020142. Телефон: +7375162536390. Факс: +7375162531062. Адрес электронной почты: info@termobrest.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	Совместное предприятие «ТермоБрест» Общество с ограниченной ответственностью. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 224014, Республика Беларусь, город Брест, улица Писателя Смирнова, дом 168.
ПРОДУКЦИЯ	Регуляторы-стабилизаторы давления, серии РС, изготавливаемые по Техническим условиям ТУ ВУ 200020142.030-2013 «РЕГУЛЯТОРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ РС». Серийный выпуск.
КОД ТН ВЭД ТС	8481805910
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ	ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 26/2018 от 10.04.2018 года, испытательного центра «Росинтертест» Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные системы качества», регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.215307. Акта анализа состояния производства № СК08.0048/АА от 29.03.2018 года. Обоснования безопасности № РТБ-200020142.030-01 ОБ; Руководства по эксплуатации № РТБ 05708554-09.01 РЭ. Схема сертификации: 1с	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы - 9 лет. Условия хранения - 3 (ЖЗ) по стандарту ГОСТ 15150-69. Срок хранения - 24 месяца без переконсервации. Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»: ГОСТ 11881-76 ГСП. «Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии» (разделы 2, 5)	
СРОК ДЕЙСТВИЯ С	ПО
13.04.2018	12.04.2023
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	
	Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации Эксперт (эксперт-аудитор) Эксперты (эксперты-аудиторы)
М.П.	Плакеев Семён Алексеевич (инициалы, фамилия) Перепелкин Роман Анатольевич (инициалы, фамилия)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-IT.MX24.B.00337/20

Серия RU № 0249556

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью Экспертной организации "Инженерная безопасность". Место нахождения: 109377, Российская Федерация, город Москва, Рязанский проспект, дом 32, корпус 3, помещение 202. Адрес места осуществления деятельности: 109377, Российская Федерация, город Москва, Рязанский проспект, дом 32, корпус 3, офис 202. Телефон: +7 (495) 641-22-57, адрес электронной почты: info@esafety.su. Аттестат аккредитации № RA.RU.11MX24, зарегистрирован 21.09.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Авитон".

Основной государственный регистрационный номер: 1037804002983. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 194100, город Санкт-Петербург, улица Литовская, дом 4, литера А, Российская Федерация. Телефон: +7 (812) 677-93-42, адрес электронной почты: post@aviton.info.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Pietro Fiorentini S.p.A".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Via Enrico Fermi, 8/10, 36057 Arcugnano (VI), Italy (Итальянская Республика).

ПРОДУКЦИЯ Арматура трубопроводная согласно приложению к сертификату соответствия (бланк № 0758149), предназначенная для работы с газами и парами и используемая для рабочих сред групп 1 и 2, категории оборудования 3, 4, в соответствии с приложением номер 1 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".

Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция, согласно приложению к сертификату соответствия (бланк № 0758150).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС согласно приложению к сертификату соответствия (бланк № 0758149).

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ документов согласно приложению к сертификату соответствия (бланк № 0758151).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности"; ГОСТ 9544-2015 "Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов". Условия хранения: под навесами или в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 60 °С и относительной влажности до 80% (условия хранения могут отличаться в зависимости от исполнения конкретного изделия и указываются в эксплуатационных документах). Назначенный срок хранения: 24 месяца. Назначенный срок службы: 40 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.11.2020 **ПО** 17.11.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Барашков Андрей Эдуардович
(Ф.И.О.)

Кременчуцкий Денис Геннадьевич
(Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-IT.MX24.B.00337/20

Серия RU № 0758150

Лист № 1 из 1

Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

EN 334 "Gas pressure regulators for inlet pressures up to 100 bar"	ЕН 334 "Регуляторы давления газа для давления на входе до 100 бар"
EN 593 "Industrial valves - Metallic butterfly valves"	ЕН 593 "Промышленная арматура - Металлические дисковые затворы"
EN 12516-1 "Industrial valves - Shell design strength - Part 1: Tabulation method for steel valve shells"	ЕН 12516-1 "Клапаны промышленные - Прочность конструкции корпуса - Часть 1: Табличный метод для стальных корпусов клапанов"
EN 12516-2 "Industrial valves - Shell design strength - Part 2: Calculation method for steel valve shells"	ЕН 12516-2 "Клапаны промышленные - Прочность конструкции корпуса - Часть 2: Метод расчета стальных корпусов клапана"
EN 12516-3 "Valves - Shell design strength - Part 3: Experimental method"	ЕН 12516-3 "Клапаны - Прочность конструкции корпуса - Часть 3: Экспериментальный метод"
EN 13774 "Valves for gas distribution systems with maximum operating pressure 16 bar - Performance requirements"	ЕН 13774 "Клапаны газовых распределительных систем с максимальным рабочим давлением 16 бар - Требования к рабочим характеристикам"
EN 12266-1 "Industrial valves - Testing of metallic valves - Part 1: Pressure tests, test procedures and acceptance criteria - Mandatory requirements"	ЕН 12266-1 "Клапаны промышленные. Испытания металлических клапанов. Часть 1. Испытания под давлением, процедуры испытаний и критерии приемки - Обязательные требования"
EN 12266-2 "Industrial valves - Testing of metallic valves - Part 2: Tests, test procedures and acceptance criteria - Supplementary requirements"	ЕН 12266-2 "Клапаны промышленные. Испытания металлических клапанов. Часть 2. Испытания, процедуры испытаний, критерии приемки - Дополнительные требования"
ANSI/ASME B16.34 "Valves - Flanged, threaded, and welding end"	АНСИ/АСМЕ B16.34 "Арматура с фланцами, патрубками резьбовыми и под приварку"
API 6D "Specification for Pipeline Valves"	АПИ 6Д "Спецификация на трубопроводную арматуру"
ASME B16.25 "Butt welding Ends"	АСМЕ B16.25 "Торцы под сварку встык"
ASME B16.47 "Large Diameter Steel Flanges"	АСМЕ B16.47 "Стальные фланцы большого диаметра"
ASME B16.5 "Pipe Flanges and Flanged Fittings"	АСМЕ B16.5 "Трубные фланцы и фланцевые фитинги"
ASME B16.10 "Face-to-Face and End-to-End Dimensions of Valves"	АСМЕ B16.10 "Габаритные и присоединительные размеры клапанов"
ASME BPVC II-Part D "ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Section II: Materials - Part D: Properties"	АСМЕ БПВС II-Часть Д "АСМЕ Котлы и сосуды, работающие под давлением - Глава II: Материалы - Часть Д: Свойства"
ASME BPVC VIII-1 "ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Section VIII: Rules for Construction of Pressure Vessels - Division 1"	АСМЕ БПВС VIII-1 "АСМЕ Котлы и сосуды, работающие под давлением - Глава VIII: Правила конструирования сосудов, работающих под давлением - Раздел 1"
ASME BPVC VIII-2 "ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Section VIII: Rules for Construction of Pressure Vessels - Division 2: Alternative Rules"	АСМЕ БПВС VIII-2 "АСМЕ Котлы и сосуды, работающие под давлением - Глава VIII: Правила конструирования сосудов, работающих под давлением - Раздел 2: Альтернативные правила"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Барашков Андрей Эдуардович
(Ф.И.О.)

Кременчуцкий Денис Геннадьевич
(Ф.И.О.)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-IT.MX24.B.00337/20

Серия RU № 0758151

Лист № 1 из 1

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза

- обоснования безопасности SJ-RBB 001-2, SJ-SV 001-2;
- технические руководства (инструкции по установке, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию) MT037/I, MT042/R, MT049, MT052/I, MT014/I;
- паспорта без номеров;
- чертежи сборочные 6003007, 7090661, 7015753, 7078392, 7087181;
- расчеты на прочность RC 910 CE, RC 964 CE, RC 604 CE B, RC 550 CE G, RC 1003 CE;
- сведения о технологическом процессе производства арматуры трубопроводной в компании "Pietro Fiorentini S.p.A";
- сведения об испытаниях, проведенных компанией "Pietro Fiorentini S.p.A" (протоколы гидравлических испытаний № 202034581427 от 30.09.2020, № 202034549652 от 01.10.2020, №202033961902 от 01.10.2020, № 202034549653 от 01.10.2020, № 202033712025 от 01.10.2020);
- документы, подтверждающие квалификацию персонала (протоколы внутренней аттестации персонала без номеров от 14.09.2020; удостоверения специалистов неразрушающего контроля №№ 19VE00320PN8/RC, 19VE00320PN7/RC, 19VE00320PN6/RC от 19.06.2019, №№ 16VE00275PO17/RN, 16VE00275PO16/RN от 02.02.2016);
- сертификаты качества на материалы и комплектующие;
- перечень стандартов, указанных в разделе V Технического регламента Таможенного союза TP TC 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", которые применяются компанией "Pietro Fiorentini S.p.A" при изготовлении арматуры трубопроводной;
- сертификаты соответствия системы менеджмента качества компании "Pietro Fiorentini S.p.A" требованиям стандартов ISO 9001:2015 (регистрационный № IT207019 от 31.07.2018, действующий до 11.12.2021), UNI EN ISO 3834-2:2006 (регистрационный № IT246768 от 31.07.2018, действующий до 10.12.2021), выданные компанией "Bureau Veritas Italia S.p.A", город Милан, Италия, Республика;
- протоколы сертификационных испытаний №№ 326-20, 327-20, 328-20, 329-20, 332-20 от 05.11.2020, выданные Испытательной лабораторией Некоммерческого образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования "Международная промышленная академия" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21MP46);
- акт о результатах анализа состояния производства № 00183/TPTC от 12.10.2020, проведенного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью Экспертной организации "Инженерная безопасность" (аттестат аккредитации № RA.RU.11MX24 от 21.09.2015).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Барашков Андрей Эдуардович
(Ф.И.О.)Кременчуцкий Денис Геннадьевич
(Ф.И.О.)

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗСЕРТ
РОСС RU.31511.04ЮАЧ1**

Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональный центр оценки, испытаний и сертификации»
рег. №ЮАЧ1.RU.1404

105094, г. Москва, Семеновская набережная, дом 2/1, строение 1, этаж 8, помещение 1, комната 10
телефон: +7 (495) 769-83-00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ЮАЧ1.RU.1404.H00024

П001045

Срок действия: с 21.08.2018 по 20.08.2021

ПРОДУКЦИЯ: Регуляторы давления газа Reval*, DIXI*, TERVAL*, ASX*, REFLUX*, APERVAL*, APEFLUX*, HP*, SINCROFLUX*, DELTAFLUX*, VLM*, ATF*, B*, Stabilizzatori*, FE*, FES*, FEX*, FEXS*, Dival*, Norval*, Statflux*, Электро-пневматический блок управления FIO*. Серийный выпуск.
КОД ОКПД2: 28.99.39.190 КОД ТН ВЭД:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

ГОСТ 11881-76 «ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия», ГОСТ 34011-2016 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования».

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Pietro Fiorentini S.p.A.,
Via Enrico Fermi, 8/10, 36057, Arcugnano (VI), Италия
Телефон: +39 (0444) 968511, факс: +39 (0444) 968413

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Pietro Fiorentini S.p.A.,
Via Enrico Fermi, 8/10, 36057, Arcugnano (VI), Италия
Телефон: +39 (0444) 968511, факс: +39 (0444) 968413

НА ОСНОВАНИИ: Протокола сертификационных испытаний №45 от «14» августа 2018 г., №46 от «15» августа 2018 г., Акта о результатах анализа производства №РА032 от «16» августа 2018 г., №РА034 от «16» августа 2018 г.
ООО «МЦ ОИС», г. Москва, №ЮАЧ1.RU.1404

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Схема сертификации «4с».

И инспекционный контроль: июль 2019 г., июль 2020 г.

«*» - комбинация из букв латинского алфавита от «A» до «Z» и/или чисел от «0» до «9», определяющая технические параметры конкретного изделия из указанного типа.

**Руководитель органа по
сертификации**

Эксперт



С. В. Горячкин
инициалы, фамилия

М. Н. Проселков
инициалы, фамилия

001045



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТПРОМГАЗ»

Место нахождения: 195248, Россия, город Санкт-Петербург, улица Бокситогорская, дом 9, литер В, помещение 50. Основной государственный регистрационный номер 1109847006543. Телефон: +78123094797. Адрес электронной почты: info@baltpromgaz.ru

в лице Генерального директора Васильевой Ольги Михайловны

заявляет, что Машины и оборудование для коммунального хозяйства: Газораспределительный пункт шкафной, тип «ГРПШ-ОХТА».

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТПРОМГАЗ»

Место нахождения и места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195248, Россия, город Санкт-Петербург, улица Бокситогорская, дом 9 литер В, помещение 50.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.99.39-001-64203404-2017 «Газораспределительный пункт шкафной тип «ГРПШ-ОХТА. Технические условия».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8479 89 970 8

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

Декларация о соответствии принята на основании

сертификата на тип № ЕАЭС RU Т-RU.НН05.01061 от 28.12.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Орбита» (аттестат аккредитации № RA.RU.11НН05); протокола заводских испытаний №1 от 01.12.2021 года, технических условий ТУ 28.99.39-001-64203404-2017 от 23.08.2017; обоснования безопасности 28.99.39-001-64203404-2017 ОБ от 01.12.2021 года, руководства по эксплуатации, совмещенного с паспортом б/н от 01.12.2021 года.

Схема декларирования соответствия: 5д

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок службы не менее 5 лет. Обозначения и наименования стандартов, включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»: раздел 2 ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.03.2025 включительно


подпись



Васильева Ольга Михайловна
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.04582/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 18.03.2022

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ TC RU C-RU.AT15.B.00233

Серия RU № 0271623

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «РПН СФЕРА». Место нахождения и фактический адрес: 115114, город Москва, 1-ый Коженический переулок, дом 6, строение 1, помещение 28; телефон: 84992717984; факс: 84992717984, адрес электронной почты: info@rpn-cert.ru, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AT15, выдан 18.09.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Саратовский арматурный завод», ОГРН: 102403350038. Место нахождения и фактический адрес: 410017, Россия, город Саратов, улица Шелковичная, дом 37/45А; телефон: 8(8452)20-83-25; факс: 8(8452)20-83-25, адрес электронной почты: sas@emk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Саратовский арматурный завод». Место нахождения и фактический адрес: 410017, Россия, город Саратов, улица Шелковичная, дом 37/45А

ПРОДУКЦИЯ Арматура промышленная трубопроводная согласно Приложению (бланк № 0202989). Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями согласно Приложению (бланк № 0202989). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8481 80 819 9, 8481 30 910 8, 8481 80 639 0, 8481 80 850 8, 8481 80 739 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов сертификационных испытаний № 19-03, № 20-03, № 21-03, № 22-03, № 23-03, № 24-03, № 25-03, № 26-03, № 27-03, № 28-03 от 24.03.2015 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Воронеж-эксперт», аттестат аккредитации № RA.RU.21MP33, выдан 11.03.2015, бессрочный; акта о результатах анализа состояния производства № 734/АП от 03.03.2015 органа по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «РПН СФЕРА», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AT15 от 18.09.2014, обоснования безопасности, паспортов оборудования, руководств по эксплуатации, конструкторской документации, результатов прочностных расчетов, документов, подтверждающих аттестацию технологии сварки, сварочных материалов и специалистов сварочного производства, документов, подтверждающих квалификацию специалистов неразрушающего контроля и аттестацию лаборатории неразрушающего контроля, документов, подтверждающих соответствие и характеристики материалов и комплектующих изделий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения в соответствии с ГОСТ 15150-69.
Срок хранения 2 года. Срок службы 30 лет.



СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.03.2015 ПО 23.03.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
(подпись)
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись)

П.В. Панкин
(инициалы, фамилия)

А.Н. Аксенов
(инициалы, фамилия)

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1, Листов 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AT15.B.00233

Серия RU № 0202989

Арматура промышленная трубопроводная

Код ТН ВЭД ТС	Наименование и типы продукции	Наименование документа, в соответствии с которым изготовлена продукция
8481 80 819 9	Краны шаровые DN 6-400 PN 1,6-16 типов САЗ, КШ, КШЗ, ПМК	ТУ 3712-005-55377430-01 «Краны шаровые»
8481 30 910 8	Затворы обратные DN до 1200 PN до 16 типов САЗ, КО, ЗО	ТУ 3742-006-55377430-08 «Затворы (клапаны) обратные поворотные стальные»
8481 80 639 0	Задвижки клиновые DN до 1500 PN до PN 6,3 типов САЗ, ЗС	ТУ 3741-007-55377430-08 «Задвижки клиновые»
8481 80 850 8	Затворы дисковые DN до 3000 PN до 6,3 типов САЗ, ЗД	ТУ 3741-008-55377430-08 «Затворы дисковые»
8481 80 739 9	Клапаны стальные DN до 200 PN до 16 типов САЗ, КЗ	ТУ 3742-009-55377430-08 «Клапаны (вентили) запорные стальные»
8481 80 819 9	Краны шаровые DN 6-1400 PN 1,0-16 типов САЗ, КШ, КШЗ, ПМК	ТУ 3742-016-55377430-2013 «Краны шаровые»
8481 80 819 9	Краны шаровые DN 6-1400 PN 1,6-16 типов САЗ, КШ, КШЗ, ПМК	ТУ 3742-016-55377430-10 «Краны шаровые»
8481 80 639 0	Задвижки шибберные DN 50-2000 PN 1,0-12,5 типов САЗ, ЗШ	ТУ 3741-017-55377430-10 «Задвижки шибберные»
8481 80 739 9	Клапаны герметичные вентиляционные DN 200-1400 PN 0,005-0,01 типов САЗ, ИА, КГ, ЕУРИ, ГKM	ТУ 3742-012-55377430-08 «Клапаны герметичные вентиляционные»
8481 80 819 9	Краны шаровые латунные DN 10-50 PN 1,6 типов 11627п, 11627п1	ТУ 3712-010-55377430-09 «Краны шаровые латунные»



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

П.В. Панкин
(инициалы, фамилия)А.Н. Аксенов
(инициалы, фамилия)

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗСЕРТ
РОСС RU.31511.04ЮАЧ1**

Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональный центр оценки, испытаний и сертификации»
рег. №ЮАЧ1.RU.1404

105094, г. Москва, Семеновская набережная, дом 2/1, строение 1, этаж 8, помещение I, комната 10
телефон: +7 (495) 769-83-00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ЮАЧ1.RU.1404.H00035

П001058

Срок действия: с 01.10.2018 по 30.09.2021

ПРОДУКЦИЯ: Краны шаровые латунные DN 10-50 PN 1,6 МПа. Серийный выпуск по ТУ 28.14.13.130-033-55377430-2018.

КОД ОКПД2: 28.14.13.130 КОД ТН ВЭД: 8481 80 819 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

ГОСТ 21345 – 2005 «Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия», ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов», ГОСТ 56001-2014 «Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности. Общие технические условия», ГОСТ 12.2.063 – 2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности», ТУ 28.14.13.130-033-55377430-2018 «Краны шаровые».

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Закрытое акционерное общество «Саратовский арматурный завод».

ИНН 6454051550.

410017, Саратовская область, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 37/45а.

Телефон: 8(8452) 45-44-33, факс: 8(8452) 20-83-25, e-mail: saz@emk.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН:

Закрытому акционерному обществу «Саратовский арматурный завод».

ИНН 6454051550.

410017, Саратовская область, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 37/45а.

Телефон: 8(8452) 45-44-33, факс: 8(8452) 20-83-25, e-mail: saz@emk.ru.

НА ОСНОВАНИИ: Протоколов сертификационных испытаний №54 от «30» августа 2018 г., №68 от «27» сентября 2018 г., Акта о результатах анализа производства № РА037 от «31» августа 2018г.

ООО «МЦ ОИС», г. Москва, №ЮАЧ1.RU.1404

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Схема сертификации «4с».

Инспекционный контроль: сентябрь 2019 г., сентябрь 2020 г.

Руководитель организации
сертификации

Эксперт



[Подпись]
Подпись

С. В. Горячкин
инициалы, фамилия

М. Н. Проселков
инициалы, фамилия

0001058



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ЛД ПРАЙД».

Основной государственный регистрационный номер: 1137449003438.

Место нахождения: 454010, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Енисейская, дом 47

Телефон: 3517304747, адрес электронной почты: office@ld-pride.ru

в лице Директора Серебrenникова Вячеслава Владимировича

заявляет, что

Арматура промышленная трубопроводная: Краны шаровые латунные марки LD Pride, тип 11627п, DN 15-50 PN до 63 Атм

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3712-004-42473563-2016 «КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ «LD»

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЛД ПРАЙД».

Место нахождения: 454010, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Енисейская, дом 47

код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 819 9

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

сертификата на тип № ЕАЭС RU.СТ-RU.MO10.B.00426 от 12.12.2017 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-СТАНДАРТ" (аттестат аккредитации № RA.RU.11MO10); протокола испытаний № 2374-2017 от 12.12.2017 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «СДС-СЕРТ», аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.21A349; протокола заводских испытаний № 31; обоснования безопасности № 4701 ОБ; руководство по эксплуатации совмещенное с паспортом 47150000

Схема декларирования: 5д

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Стандарт, обеспечивающий соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования": ГОСТ 21345-2005 "Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия" разделы 5 и 6

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 12.12.2022 включительно.



Серебrennikov Вячеслав Владимирович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.MO10.B.03930

Дата регистрации декларации о соответствии 13.12.2017

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗСЕРТ
РОСС RU.31511.04ЮАЧ1**

Общество с ограниченной ответственностью Орган по сертификации
«Отраслевой сертификационно-испытательный центр»
рег. № ЮАЧ0.РУ.1401

410056, Российская Федерация, город Саратов, улица Вольская, дом 35, телефон/факс: (8452)746-915

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ЮАЧ0.ВУ.1401.Н00380

П 000931

Срок действия: с 31.10.2018

по 30.10.2021

ПРОДУКЦИЯ: Регуляторы-стабилизаторы серии РС по ТУ ВУ 200020142.030-2013 «Регуляторы-стабилизаторы давления серии РС. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ОКПД 2: 28.14 **КОД ТН ВЭД:** 8481 80 591 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ

ДОКУМЕНТОВ: ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности», ГОСТ 11881-76 «ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия», ГОСТ 34011-2016 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования», ТУ ВУ 200020142.030-2013 «Регуляторы-стабилизаторы давления серии РС. Технические условия».

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие «ТермоБрест»

224014, Республика Беларусь, город Брест, улица Писателя Смирнова, дом 168.
Телефон: + 375 (162) 53-64-76, факс: + 375 (162) 53-64-76, E-mail: info@termobrest.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Обществу с ограниченной ответственностью Совместное предприятие «ТермоБрест»

224014, Республика Беларусь, город Брест, улица Писателя Смирнова, дом 168.
Телефон: + 375 (162) 53-64-76, факс: + 375 (162) 53-64-76, E-mail: info@termobrest.ru

НА ОСНОВАНИИ: Протокола сертификационных испытаний №692/006 от «31» октября 2018 г.; Акта о результатах анализа состояния производства №692/005 от «30» октября 2018 г. ООО ОС «ОСИЦ», г. Саратов, № ЮАЧ0.РУ.1401

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Схема сертификации 4с.

Инспекционный контроль с 15 октября 2019г., октябрь 2020г.

Руководитель Органа по
сертификации

Эксперт



подпись

подпись

В.М. Мороз
инициалы, фамилия

М.Н. Соколов
инициалы, фамилия



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие «ТермоБрест», Сведение о государственной регистрации: Номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 200020142

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 224014, Республика Беларусь, город Брест, улица Писателя Смирнова, дом 168. Телефон: +375162536390. Факс: +375162531062. Адрес электронной почты: info@termobrest.ru

в лице Генерального директора Корнилова Александра Викторовича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: регуляторы-стабилизаторы, серии (тип) РС, изготавливаемые по Техническим условиям ТУ ВУ 200020142.030-2013 «РЕГУЛЯТОРЫ СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ РС»

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие «ТермоБрест»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 224014, Республика Беларусь, город Брест, улица Писателя Смирнова, дом 168.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481805910

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

Сертификата на тип продукции № ЕАЭС RU C-RU.AB72.T.00283 от 23.03.2018 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Техно-стандарт", аттестат аккредитации номер RA.RU.11AB72 от 07.10.2014 года. Протокола испытаний № 20/2018 от 23.03.2018 года, испытательного центра «Росинтертест» Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные системы качества», регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21Б307. Руководства по эксплуатации РТБ 05708554-09.14 РЭ; Обоснования безопасности РТБ-200020142.030-01 ОБ.

Схема декларирования: 5д.

Дополнительная информация

Срок службы 9 лет. Условия хранения 3 (ЖЗ) по стандарту ГОСТ 15150-69. Срок хранения 24 месяца без переконсервации. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 010/2011: ГОСТ 11881-76 ГСП. «Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии»

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 22.04.2023 включительно



Корнилов Александр Викторович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ВУ.АВ72.В.04818

Дата регистрации декларации о соответствии: 23.04.2018

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАТ НА ТИП ПРОДУКЦИИ

отвечающей требованиям технического регламента Таможенного союза
"О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

№ ЕАЭС RU C-RU.AB72.T.00283

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие «ТермоБрест»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 224014, Республика Беларусь, город Брест, улица Писателя Смирнова, дом 168. Сведения о государственной регистрации: Номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 200020142. Телефон: +375162536390. Факс: +375162531062. Адрес электронной почты: info@termobrest.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие «ТермоБрест»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 224014, Республика Беларусь, город Брест, улица Писателя Смирнова, дом 168.

ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ: Арматура промышленная трубопроводная: регулятор-стабилизатор давления, тип РС, модель РС 1-0,5-Н фл, заводской номер 0019, изготовленный по Техническим условиям ТУ ВУ 200020142.030-2013 «РЕГУЛЯТОРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ РС»

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 20/2018 от 23.03.2018 года, испытательного центра «Росинтертест» Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные системы качества», регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21Б307; Руководства по эксплуатации РТБ 05708554-09.14 РЭ; Обоснования безопасности РТБ-200020142.030-01 ОБ **ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Техно-стандарт".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 109428, Российская Федерация, город Москва, Рязанский проспект, дом 24, корпус 2. Телефон: +74957898996, +74955179928. Факс: +74957898996. Адрес электронной почты: info@tehnostandard.ru. Аттестат аккредитации номер RA.RU.11AB72, дата регистрации аттестата аккредитации: 07.10.2014 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы 9 лет. Условия хранения 3 (ЖЗ) по стандарту ГОСТ 15150-69. Срок хранения 1 год без переконсервации. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 010/2011: ГОСТ 11881-76 ГСП. «Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии»; ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»

ДАТА ВЫДАЧИ 23.03.2018 г.

Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

(подпись)

Абитова Талия Шайхиевна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт,
аудитор) (эксперт,
эксперт-аудитор)

М.П.

(подпись)

Михайлов Дмитрий Ильич
(Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью Энгельское приборостроительное объединение "Сигнал"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 413119, Российская Федерация, Саратовская область, город Энгельс-19, основной государственный регистрационный номер: 1026401974972, номер телефона: +7453750472, адрес электронной почты: office@eposignal.ru

в лице Директора Никонова Александра Владимировича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: Регуляторы давления газа с входным давлением до 1,6 МПа, типов: СД, РДГБ, РДГК, РДНК, РДСК, РДГ, РДБК, VENIO-A, VENIO-B, VENIO-C, VENIO-D, VENIO-K

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью Энгельское приборостроительное объединение "Сигнал". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Саратовская область, 413119, город Энгельс-19. Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями СЯМИ.493611-559 ТУ «Регуляторы давления газа с входным давлением до 1,6 МПа».

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481805910. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний № 650-Р/Д от 03.08.2020 года, № 651-Р/Д, № 652-Р/Д от 04.08.2020 года, выданных Испытательной лабораторией Публичного акционерного общества "Завод котельного оборудования и отопительных систем БКМЗ", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.22MX16. Сертификатов на тип продукции: № ЕАЭС RU C-RU.HB49.T.00017, № ЕАЭС RU C-RU.HB49.T.00018, № ЕАЭС RU C-RU.HB49.T.00019 от 20.08.2020 года, выданных Органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕГРАСЕРТ», аттестат аккредитации № RA.RU.11HB49. Документов, сформированных согласно пункта 10 статьи 8 ТР ТС 010/2011 в качестве доказательства соответствия продукции требованиям ТР ТС 010/2011 (перечень документов указан в приложении №1 на 1 листе)

Схема декларирования 5д

Дополнительная информация

Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 010/2011: ГОСТ 11881-76 «ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия», раздел 2; ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности». Условия хранения: 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69, Назначенный срок хранения 3 года, Назначенный срок службы 30 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.10.2025 включительно

(подпись)



Никонов Александр Владимирович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.HB49.B.00279/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 15.10.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.AB72.B.04403

Сведения о декларации о соответствии
Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 010/2011:
ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»;
ГОСТ Р 54808-2011 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»;
ГОСТ Р 52760-2007 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске»;
ГОСТ 11881-76 «ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии».
Иные применяемые стандарты:
СП62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»;
ГОСТ 54983-2012 «Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации».
ГОСТ Р 54960-2012 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования»;



М.П.

Заявитель

подпись

Никонов Александр Владимирович

(Ф.И.О. заявителя)

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ TC RU C-BY.MO09.B.00149

Серия RU № 0593847

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции «ВладСерт» Автономной некоммерческой организации Центр экспертизы и сертификации «Техкранэнерго». Место нахождения: Россия, 600009, город Владимир, улица Полины Осипенко, дом 66. Телефон: +74922355466. Адрес электронной почты: cert@tke.ru. Аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.10MO09 выдан 14.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Совместное общество с ограниченной ответственностью «ФАРГАЗ». Учетный номер плательщика 291045567. Место нахождения: Республика Беларусь, 224030, город Брест, улица Советских Пограничников, дом 27А. Телефон: +375296054411. Адрес электронной почты: info@fargaz.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Совместное общество с ограниченной ответственностью «ФАРГАЗ». Место нахождения: Республика Беларусь, 224030, город Брест, улица Советских Пограничников, дом 27А, (производственная площадка «MESURA», место нахождения: SAS – Technopole Forbach Sud Rue Robert Bunsen, BP 50102, 57602 FORBACH Cedex, Франция).

ПРОДУКЦИЯ Регуляторы давления газа, типы: RF10, RF 25, RF10 «Arctic», RF 25 «Arctic», ARD 10, ARD 25, изготавливаемые в соответствии с ТУ BY 291045567.001-2011. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8481 80 591 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 875 (в редакции от 3 февраля 2015 года № 9).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ЦЭС-2017/428 от 27.11.2017 испытательной лаборатории Автономной некоммерческой организации Центр экспертизы и сертификации «Техкранэнерго» (аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21МН35); акта анализа состояния производства № ЦЭС-2017/1530 от 15.11.2017; эксплуатационной документации. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы 17 лет, условия и срок хранения согласно эксплуатационной документации. Стандарт, обеспечивающий соблюдение требований ТР ТС 016/2011: ГОСТ 18814-16 ТСП. «Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия».

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 28.11.2017 по 27.11.2022 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
эксперты (эксперты-аудиторы)

Лопанов Илья Юрьевич
(инициалы, фамилия)

Нагаева Татьяна Александровна
(инициалы, фамилия)

Для заметок

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.